


RELEVAMIENTO de EFECTO CORONA

Empresa : EDEELEC

Estacion transformadora : La Plata

Fecha de inspeccion : 29 de Julio de 2003

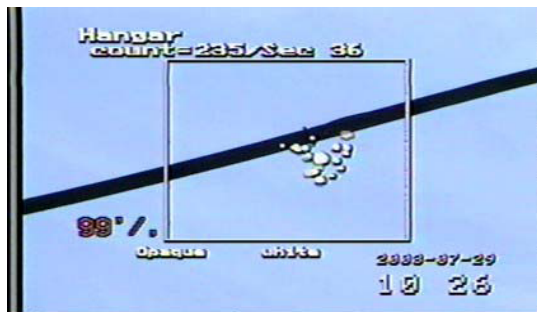


LOCALIZACION: CABLE 584

FASE: T

DETALLE: Cable de conexion entre TI e Interruptor

VIDEO: Edelap38.wmv

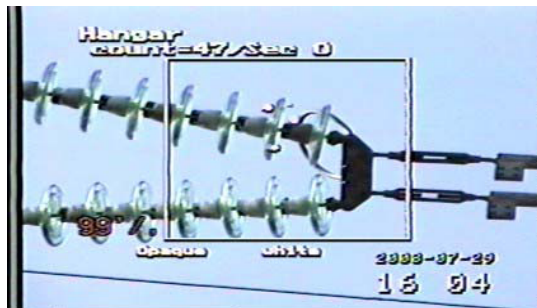


LOCALIZACION: BARRA 3 - Campo 220 kV

FASE: R

DETALLE: Cadena de aisladores terminal de barra lado norte

VIDEO: Edelap58.wmv

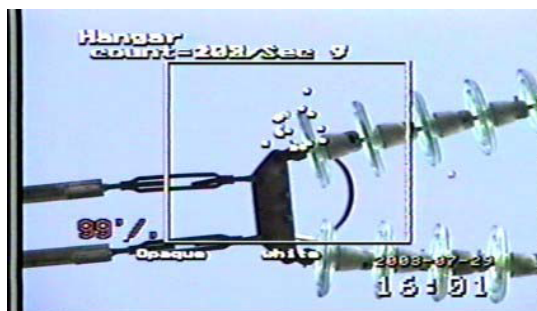

LOCALIZACION: BARRA 2 - Campo 220 kV

FASE: R

DETALLE: Cadena de aisladores terminal de barra lado norte

VIDEO: Edelap57.wmv